



ИЗМЕНЕНИЕ № 1. ТРЕБОВАНИЯ

КАЧЕСТВО ВХОДНОГО СЫРЬЯ – ФИТОПОДДОНЫ И ЩИТЫ

1. Добавить в п. 1.1 фитоподдоны и щиты размером 800×1200.
2. Добавить в таблицу 3.1 «Перечень и величина ключевых параметров» следующее:




Параметр	Величина и/или предельные отклонения, мм
Размеры поддона и щита 800×1200:	
Длина, не более	800 ± 3
Ширина, не более	1200 ± 4

3. Добавить п. 3.6 «Рисунок поддона 800×1200 мм



segezha
group


ООО «СЕГЕЖСКАЯ
УПАКОВКА»

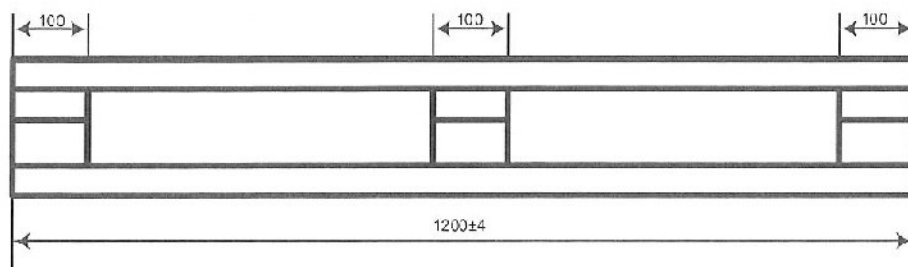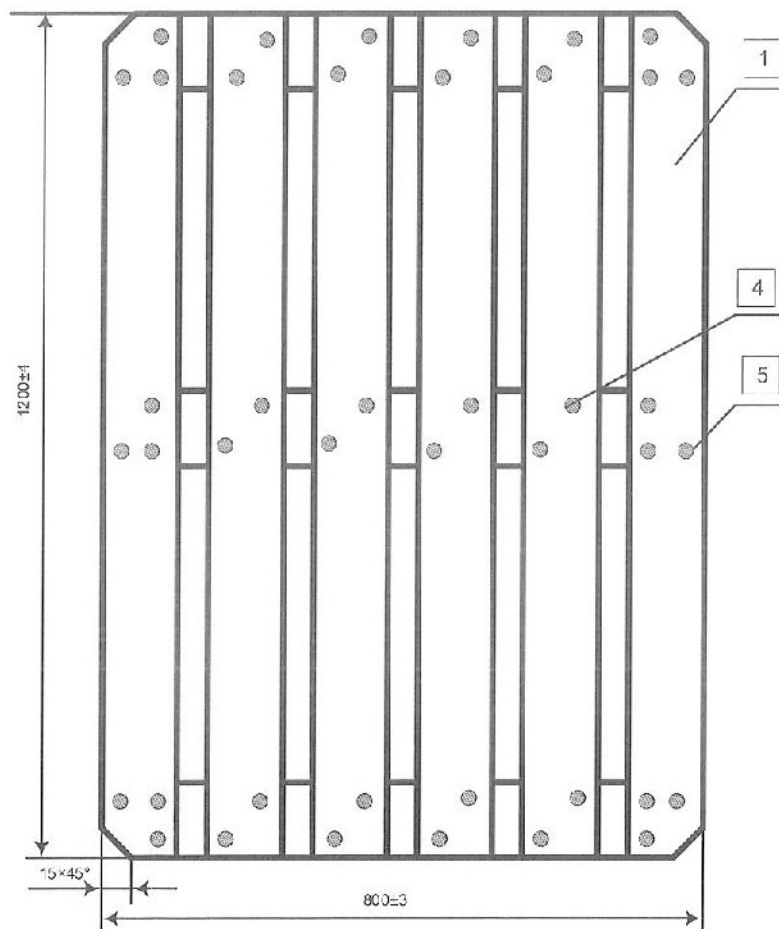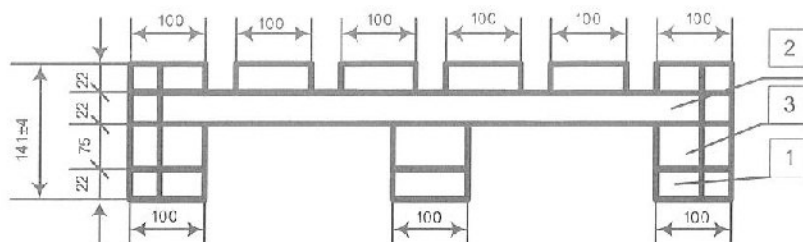

Позиция	Наименование	Количество
<u>Детали</u>		
1	Доска 22*100 L=1200 мм	9
2	Доска 22*100 L=800 мм	3
3	Брусок 75*100 L=100 мм	9
<u>Стандартные изделия</u>		
4	Гвозди 2,5*60	
5	Гвозди 4,0*100	



4. Рисунок щита 800×1200



Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Доска 22*100 L=1200 мм	6	
2	Доска 22*100 L=800 мм	3	
	<u>Стандартные изделия</u>		
3	Гвозди 2,5*60		